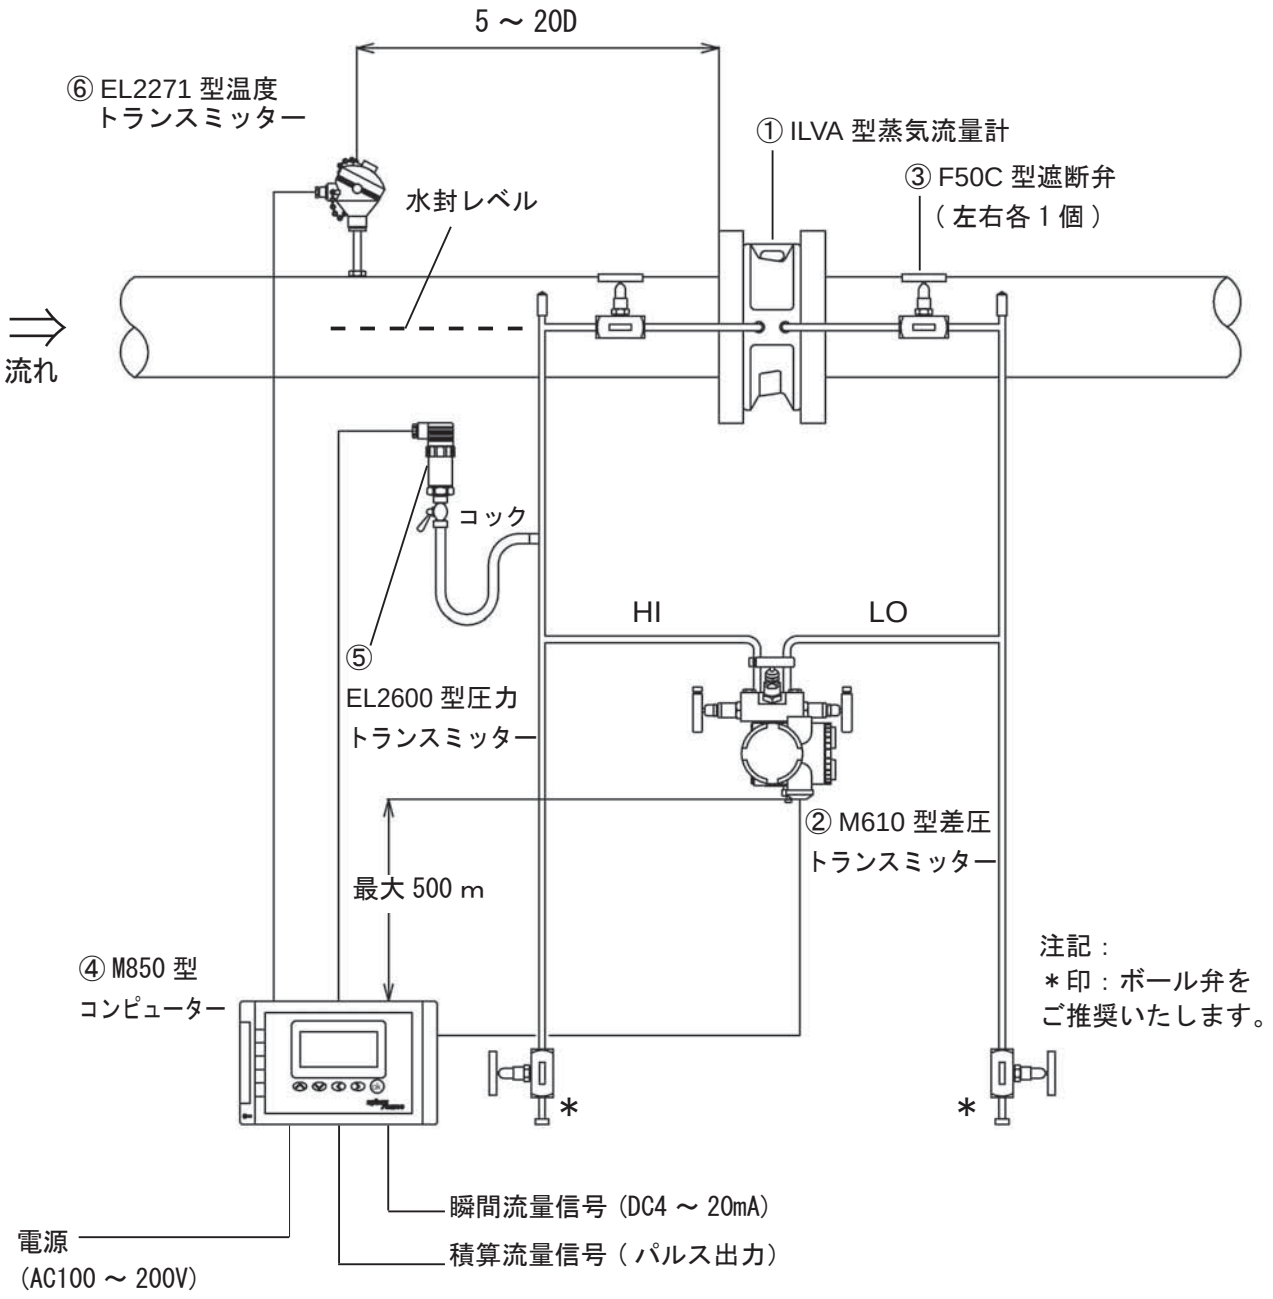

注記：
施工方法については取扱説明書をご覧ください。

No.	機器名	型式	数量	該当資料
6	温度トランスミッター	EL2271	1	TI-P322-06
5	圧力トランスミッター	EL2600	1	TI-P322-02
4	コンピューター	M850	1	TI-P333-29
3	遮断弁	F50C	2	TI-P170-01
2	差圧トランスミッター	M610	1	TI-P335-10
1	可変オリフィス式流量計	ILVA	1	TI-P337-46

名称	ILVA 型可変オリフィス式流量計 機器構成資料（250A, 300A）	一角法	作成日	23/10/13
承認	H.Hohnoki	照査	S.Nishioka	作成	K.Murakami

寸法(mm)および重量(kg)

口径	A	B	C	D	E	F	重量
□250A	104	204	444	330	35.0	35	41.5
□300A	120	250	530	385	42.5	35	67.0

注記：2つの圧力感知口は8Aです。

配管接続

次のフランジに設置できます。
□ JIS 20K、□ KS 20K、
EN 1092 □ PN16、□ PN25、□ PN40
ASME B 16.5 class □ 150、□ 300、□ 600
ILVA 型流量計は BS1600 もしくは ASME B 36.10 Schedule 40 配管に取り付けてください。異なる配管の規格を使用される場合は、BS1600 もしくは ASME B36.10 Schedule 40 の基準で作られた配管と同等の内径を持つスプール・ピースを下流側に使用してください。
不可能な場合はスパイラックス・サーコにご連絡ください。

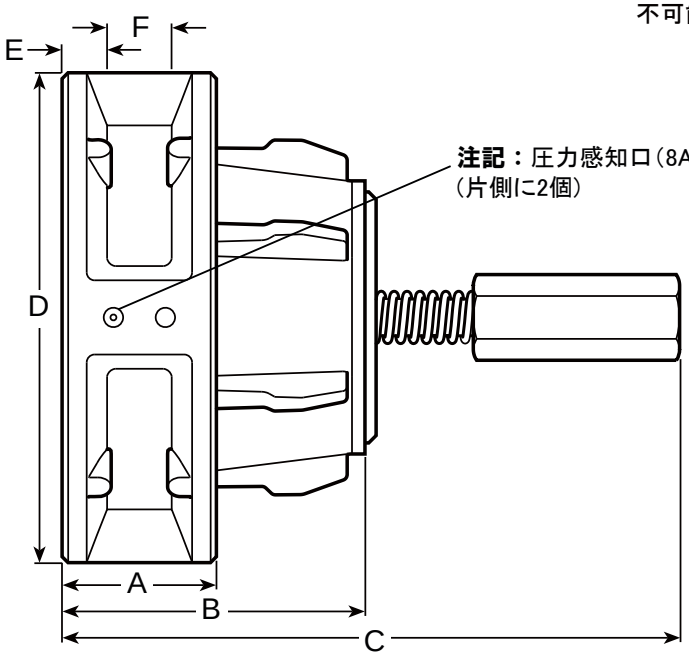

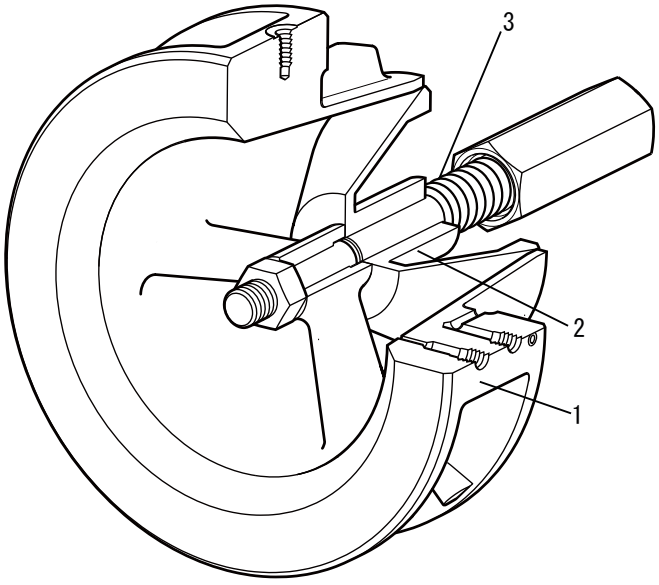

No.	部品	材質	
3	スプリング	インコネルX750	
2	内部		431 S29 (S303 / S304 / S316)
1	本体	ステンレス鋳鋼	S.316 (CF8M / 1.4408)

名称	ILVA 型可変オリフィス式流量計　(250A、300A)			一角法	作成日	04/08/14
承認	H.Hohnoki	照査	S.Nishioka	作成	K.Murakami	
spirax sarco スパイラックス・サーコリミテッド				図面 No.	AE-340	Rev. 1